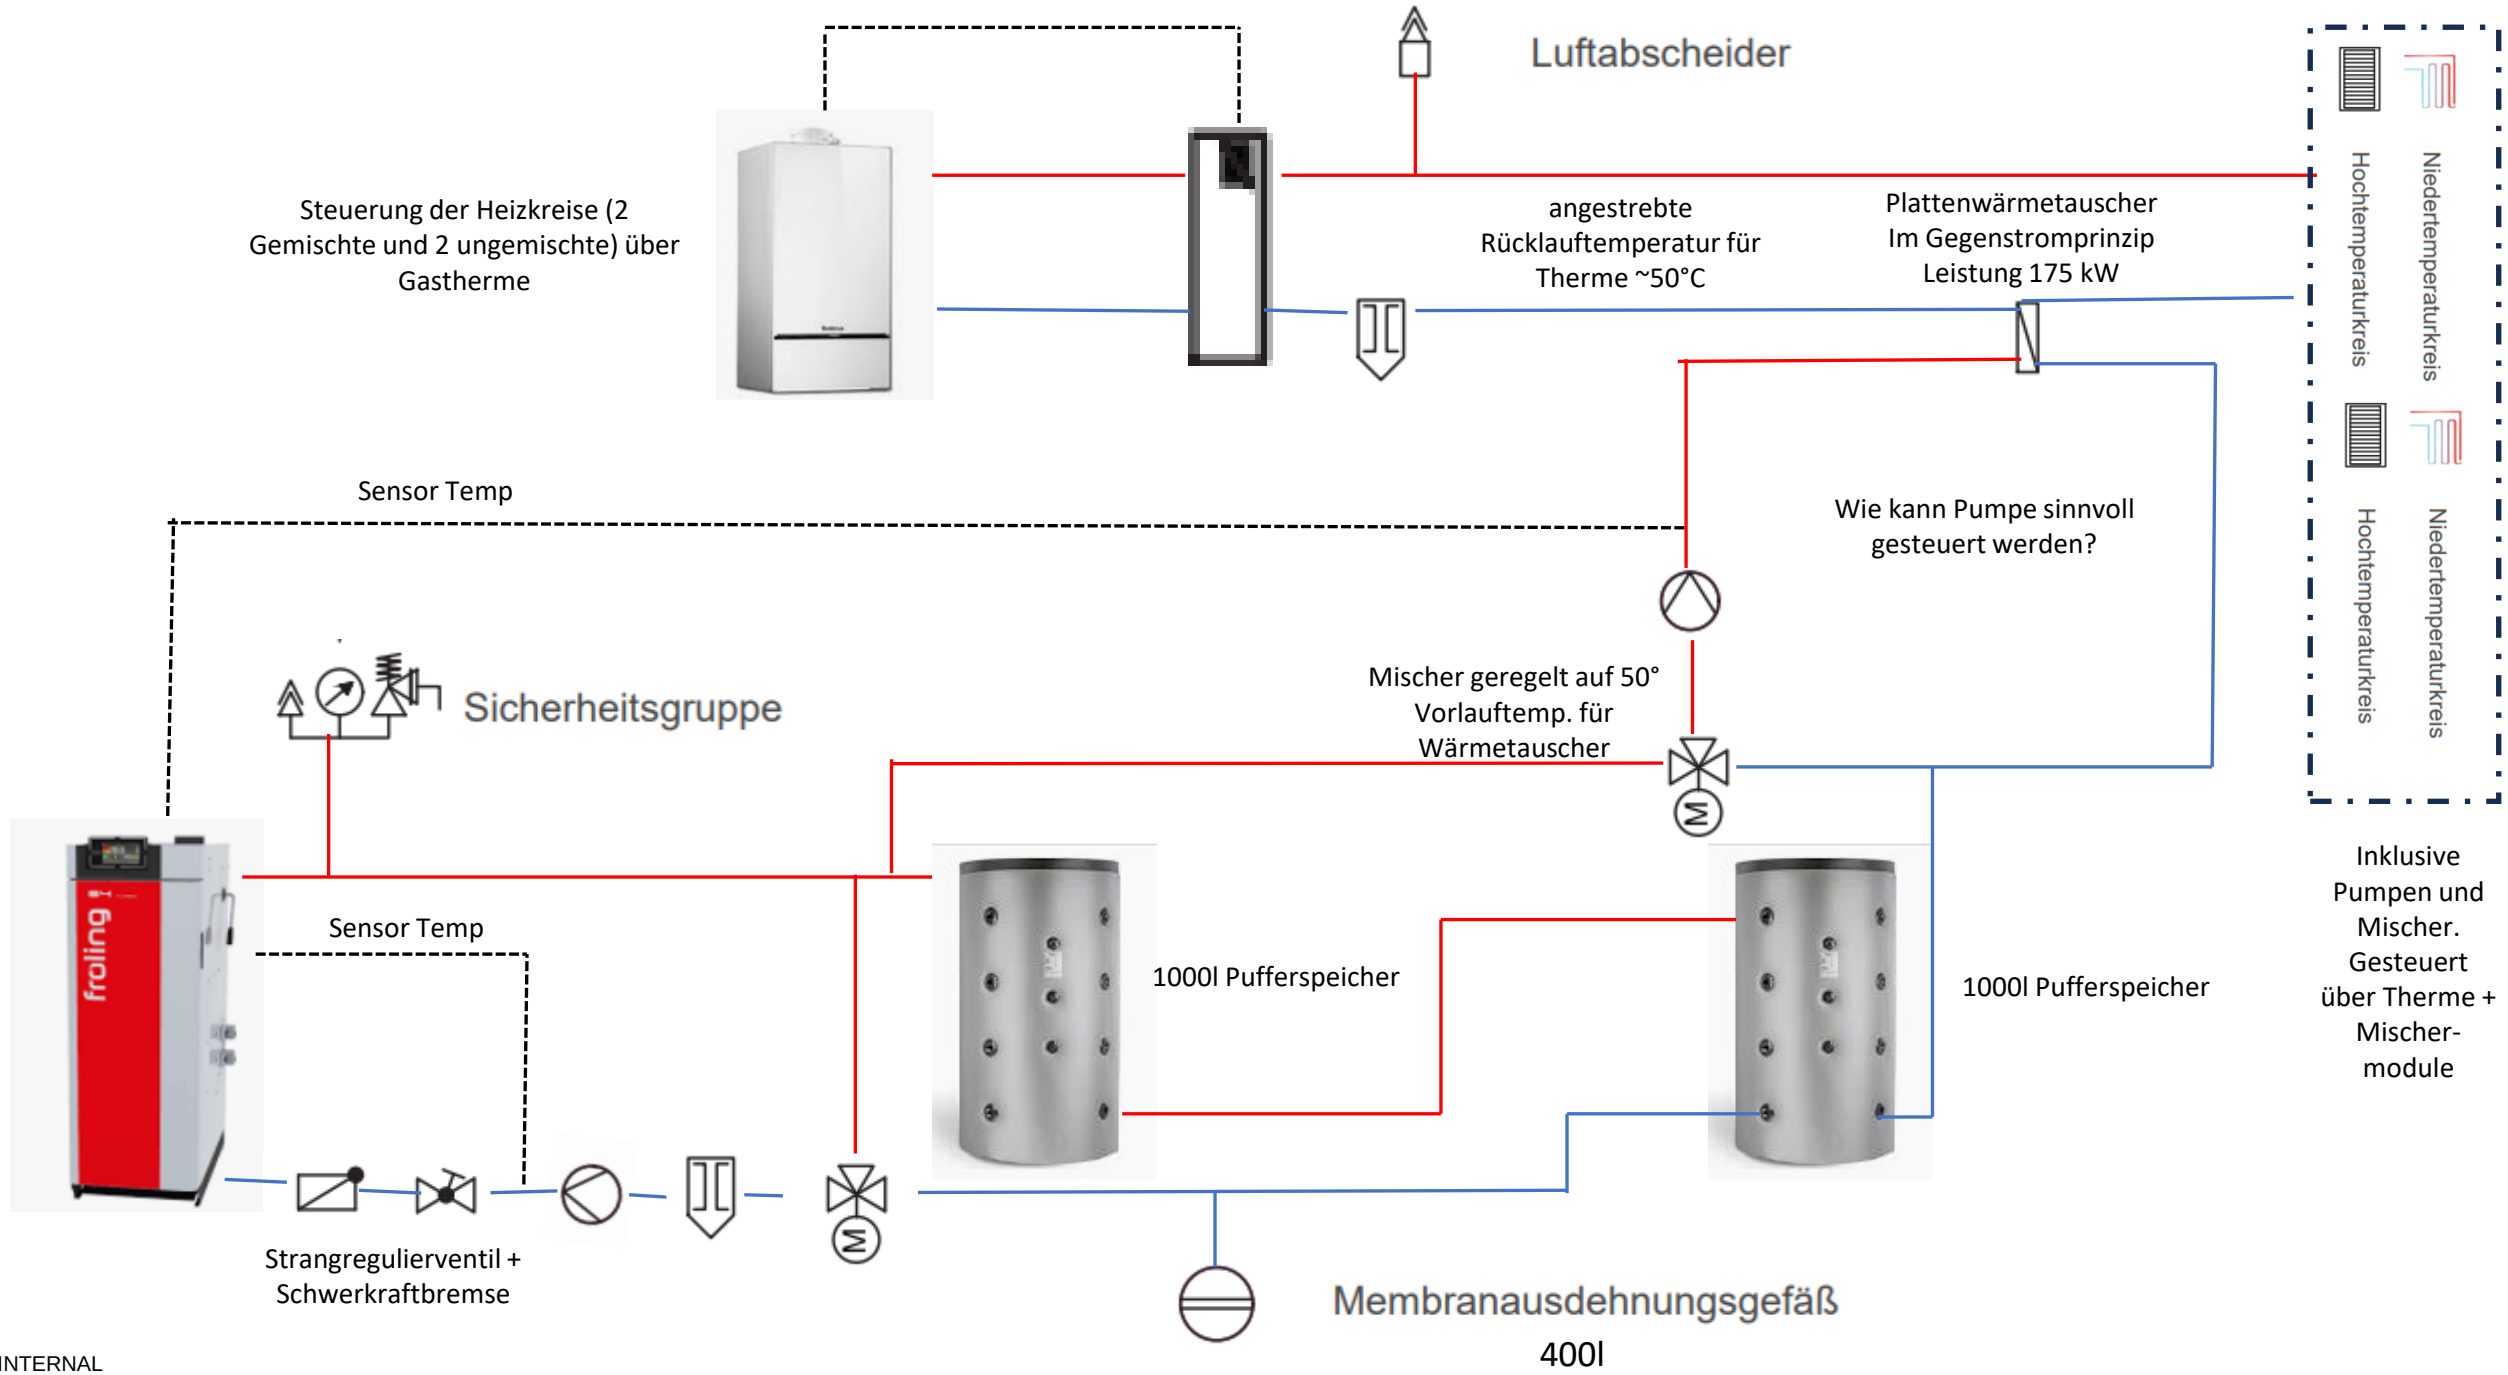
Luftabscheider
Steuerung der Heizkreise (2 Gemischte und 2 ungemischte) über Gastherme
angestrebte Rücklauftemperatur für Therme ~50°C
Plattenwärmetauscher Im Gegenstromprinzip Leistung 175 kW
Hochtemperaturkreis
Niedertemperaturkreis
Hochtemperaturkreis
Niedertemperaturkreis
Sensor Temp
Wie kann Pumpe sinnvoll gesteuert werden?
Sicherheitsgruppe
Mischer geregelt auf 50° Vorlauftemp. für Wärmetauscher
froling
Sensor Temp
1000l Pufferspeicher
1000l Pufferspeicher
Inklusive Pumpen und Mischer. Gesteuert über Therme + Mischer-module
Strangregulierventil + Schwerkraftbremse
Membranausdehnungsgefäß
400l

INTERNAL